


(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名: 信州ガス株式会社

		単位	2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026度	2027年度
	年間需要量	m ³ /年	2,053,052	1,847,412	1,770,865	1,763,192	1,757,707
	ピーク時需要量	m ³ /時間	380	390	371	369	368
	調整力確保量	m ³ /時間	—	—	—	—	—
	調整力	%	—	—	—	—	—
合 計	年間需要量	m ³ /年	2,053,052	1,847,412	1,770,865	1,763,192	1,757,707
	ピーク時需要量	m ³ /時間	380	390	371	369	368
	調整力確保量	m ³ /時間	—	—	—	—	—
	調整力	%	—	—	—	—	—

(導管)第2表 普及計画

事業者名 信州ガス株式会社

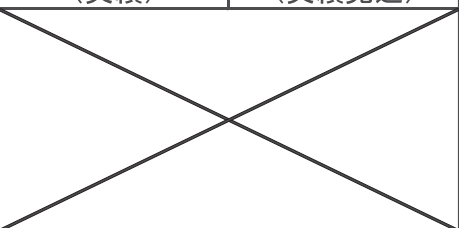既存の供給区域	市区町村名					行政区域面積		658.8km ²	
	項目\年度		2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026度	2027年度		
	供給区域面積	km ²	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7		
	供給区域内一般世帯数		戸	8,412	8,441	8,454	8,467	8,479	
	供給区域内ガスメーター	年度末取付総数	個	3,993	3,971	3,973	3,977	3,981	
		対前年度伸び率	%	-0.2	-0.6	+0.1	+0.1	+0.1	
	供給区域内全体普及率		%	47.5	47.0	47.0	47.0	47.0	
	導管延長		m	86,523	86,540	86,640	86,930	87,240	
対前年度伸び率		%	-0.2	+0.0	+0.1	+0.3	+0.4		
増加予定供給区域	市区町村名					行政区域面積		658.8km ²	
	項目\年度		2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026度	2027年度		
	供給区域面積	km ²				0.0	0.0	0.0	
	供給区域内一般世帯数	戸				0	0	0	
	供給区域内ガスメーター年度末取付総数					個	0	0	0
	供給区域内全体普及率					%	0.0	0.0	0.0
	導管延長					m	0	0	0
増加後供給区域	市区町村名					行政区域面積		658.8km ²	
	項目\年度		2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026度	2027年度		
	供給区域面積	km ²	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7		
	供給区域内一般世帯数		戸	8,412	8,441	8,454	8,467	8,479	
	供給区域内ガスメーター年度末取付総数		個	3,993	3,971	3,973	3,977	3,981	
	供給区域内全体普及率		%	47.5	47.0	47.0	47.0	47.0	
	導管延長		m	86,523	86,540	86,640	86,930	87,240	

(導管)第3表 供給区域外開発区域別等普及計画

事業者名 信州ガス株式会社

[illegible]

【ガス導管】

					2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026年度	2027年度
導 管 延 長	新 設	高 圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0
		中 圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	0	0	0	0	0
		低 圧	0.1MPa未満	m	733	470	350	290	310
	廃 止	高 圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0
		中 圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	0	0	0	0	0
		低 圧	0.1MPa未満	m	896	453	250	0	0
	年度末 導管総延長	高 圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0
		中 圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	0	0	0	0	0
		低 圧	0.1MPa未満	m	86,523	86,540	86,640	86,930	87,240
		合 計		m	86,523	86,540	86,640	86,930	87,240
取 替			m	720	466	90	0	0	

名 称	区 間	主要な経過地	内 径 (mm)	ガスの圧力 (MPa)	総延長 (m)	工事完了分 (m)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	設・改 休・廃
	～		()	()					

			2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026年度	2027年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基					
	貯蔵容量	m ³					

[illegible][illegible]

(導管)第5表 ガス製造設備計画

事業者名： 信州ガス株式会社

【ガス発生設備】

製造所名： 信州ガス株式会社

					2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026年度	2027年度
年度末 ガス発生設備計画	設備名	原料名							
	気化装置		基数	基					
			ガス発生能力	m³/時					
			基数	基					
			ガス発生能力	m³/時					
	合 計		基数	基					
			ガス発生能力	m³/時					

〈ガス発生設備の設置等計画〉

年度	設備名	原料名	基数	供給ガスの種類	能力(m ³ /時)	工事の着手 予定年月日	使用開始 予定年月	設・改 休・廃

【原燃料貯蔵設備】

年度末 原燃料貯蔵 設備 計画	原料名		2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026年度	2027年度
	液化天然ガス	基数	基				
		容量	kl				
	液化石油ガス	基数	基				
		容量	kl				
		基数	基				
		容量	kl				

〈原燃料貯蔵設備の設置等計画〉

年度	設備名	原料名	基数	供給ガスの種類	容量(kl)	工事の着手 予定年月日	使用開始 予定年月	設・改 休・廃

【ガスホルダー】

				2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026年度	2027年度
年度末ガスホルダー計画		基数	基					
		貯蔵容量	m ³					

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	種類	基数	貯蔵容量(m ³)	圧力 (高中低)	工事の着手 予定年月日	使用開始 予定年月	設・改 休・廃


(導管)第6表 設備投資計画

事業者名 信州ガス株式会社

(単位:百万円)

		2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026度	2027年度
土 地		0	0	0	0	0
供給設備	ガスホルダー	0	0	0	0	0
	その他機械装置	0	0	0	0	0
	導管	主要導管	0	0	0	0
		本支管 (主要導管以外)	33	23	21	15
		供給管	1	4	1	1
	その他		0	1	0	0
合 計		34	28	22	16	17
工事負担金等 (合計の内訳)		0	0	0	0	0

令和六年七月作成

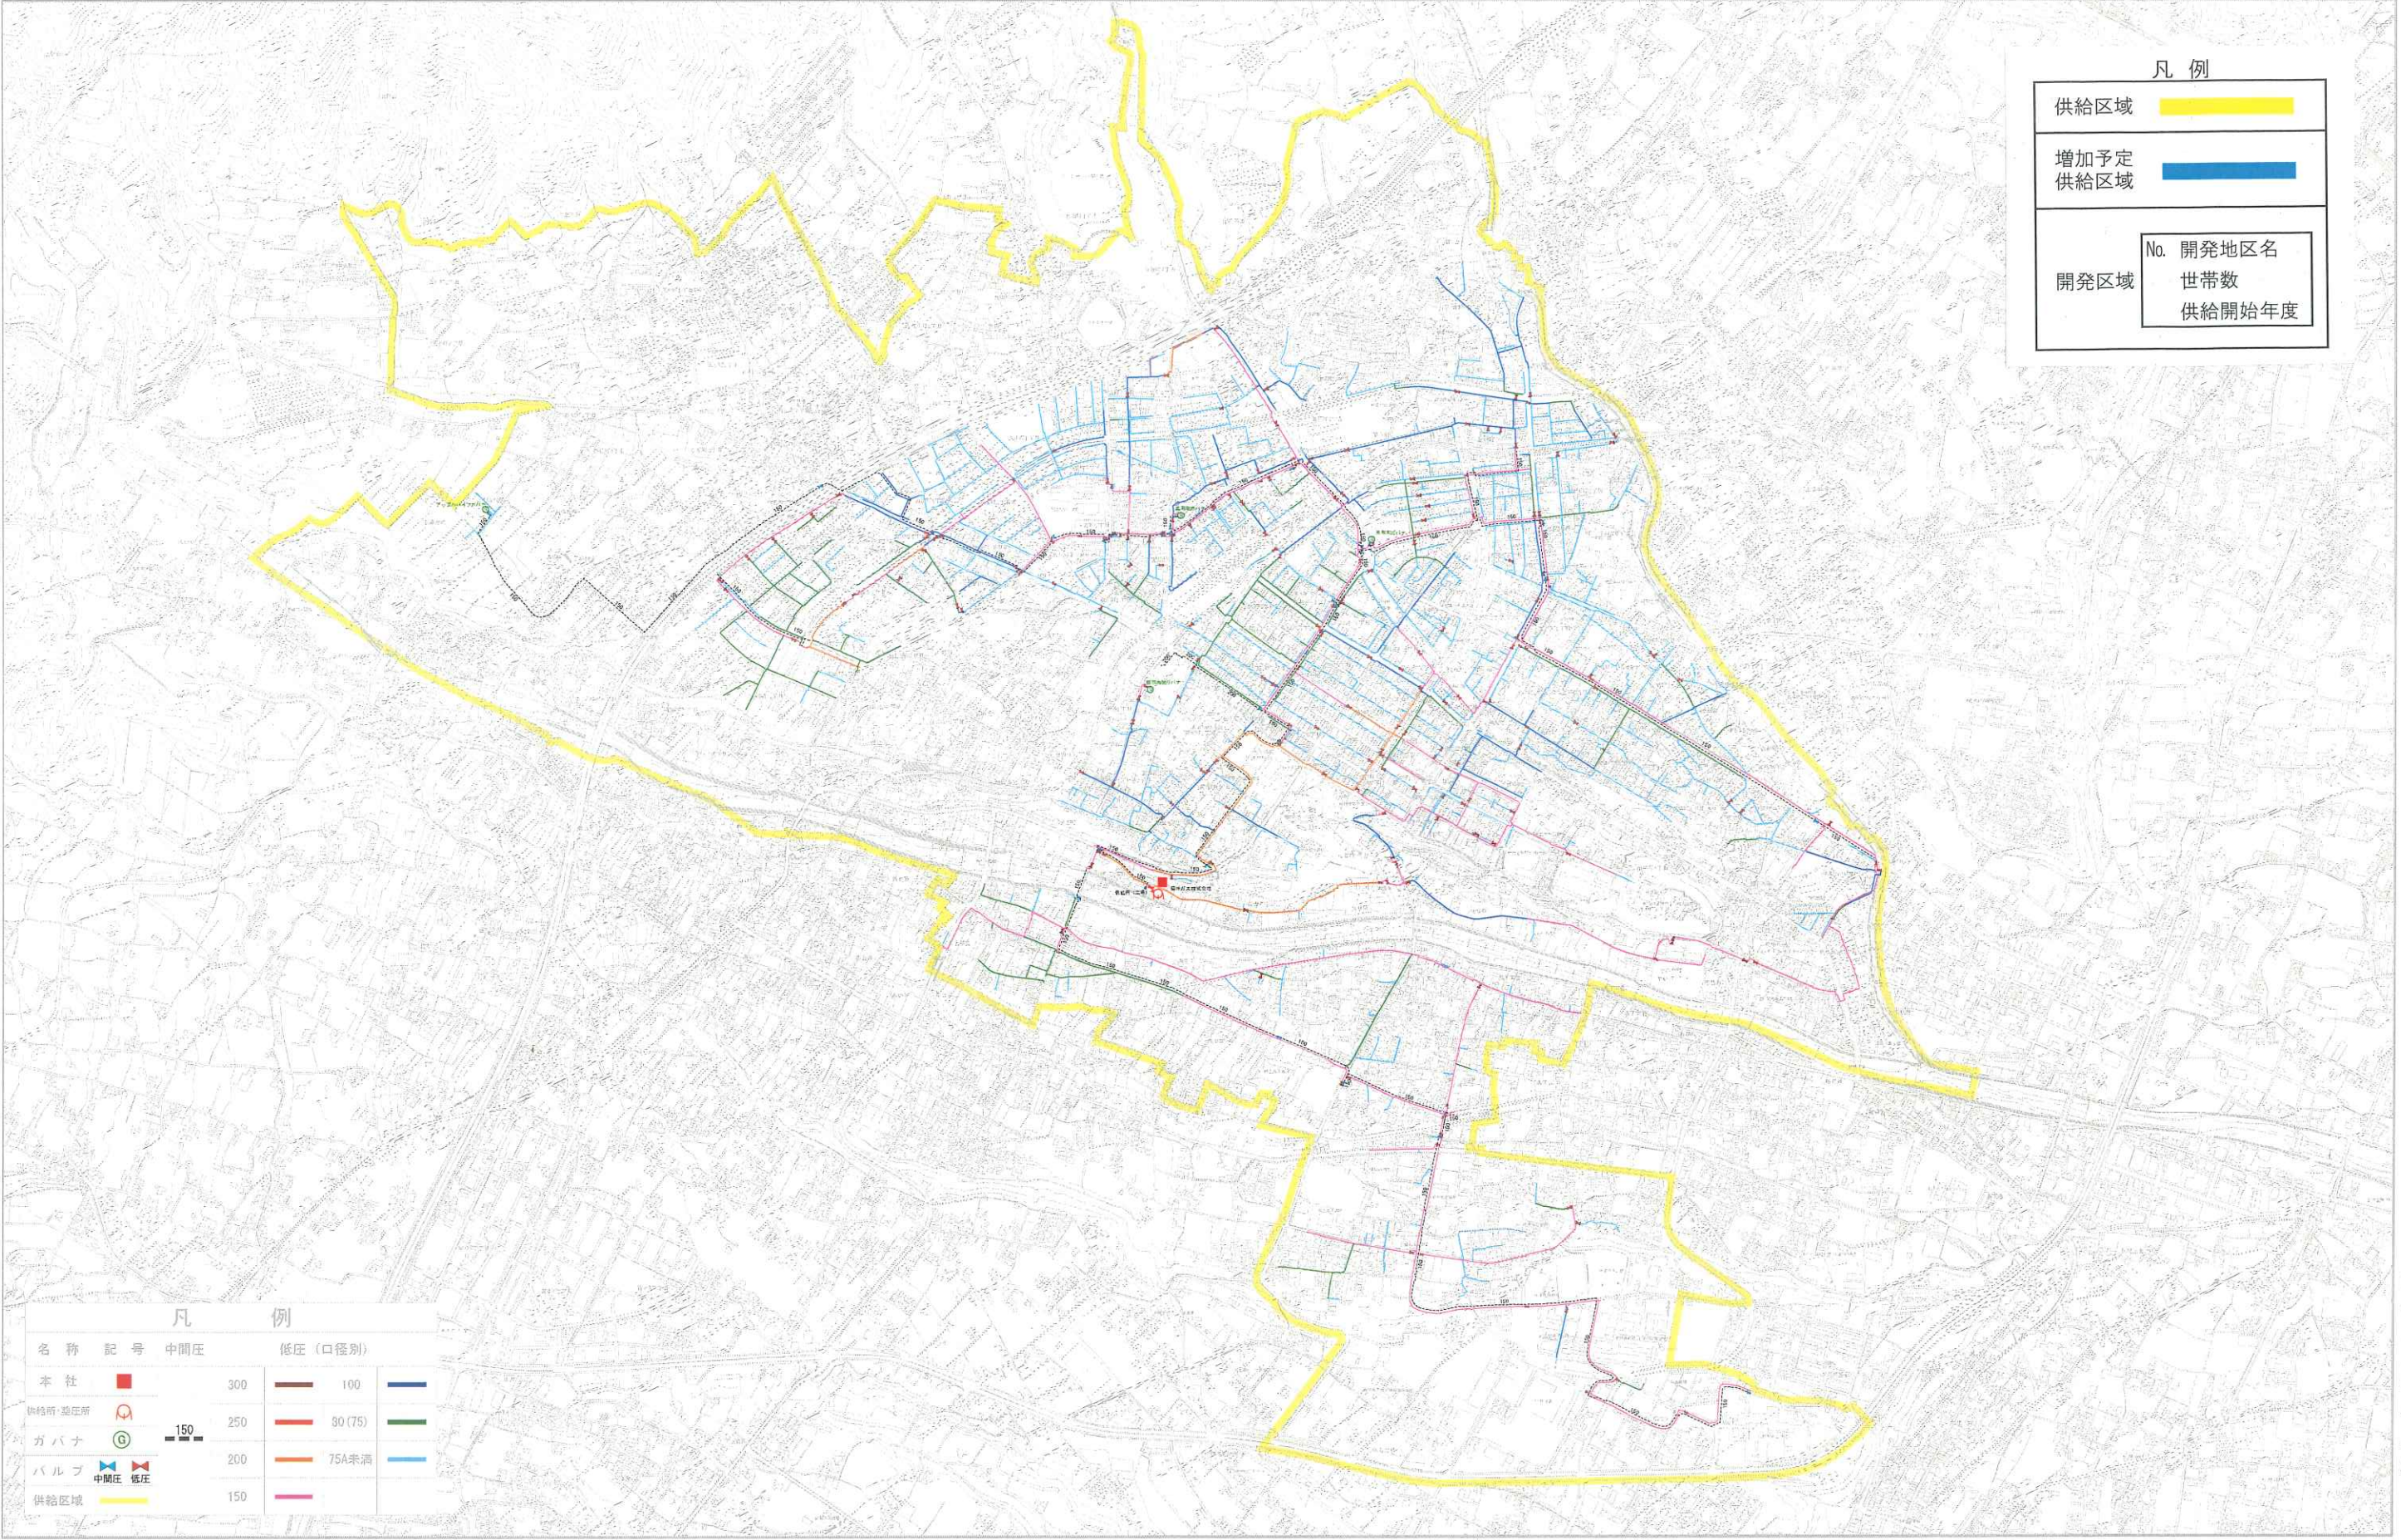

凡 例	
供給区域	
増加予定供給区域	
開発区域	No. 開発地区名 世帯数 供給開始年度


凡 例			
名 称	記 号	中間圧	低圧 (口径別)
本 社		300	100
供給所・変圧所		250	80 (75)
ガバナ		150	
バルブ		200	75A未満
供給区域		150	

1 : 5500
0 100 200 300 400 500m

東京技工(株)調製

信州ガス株式会社

令和六年七月作成

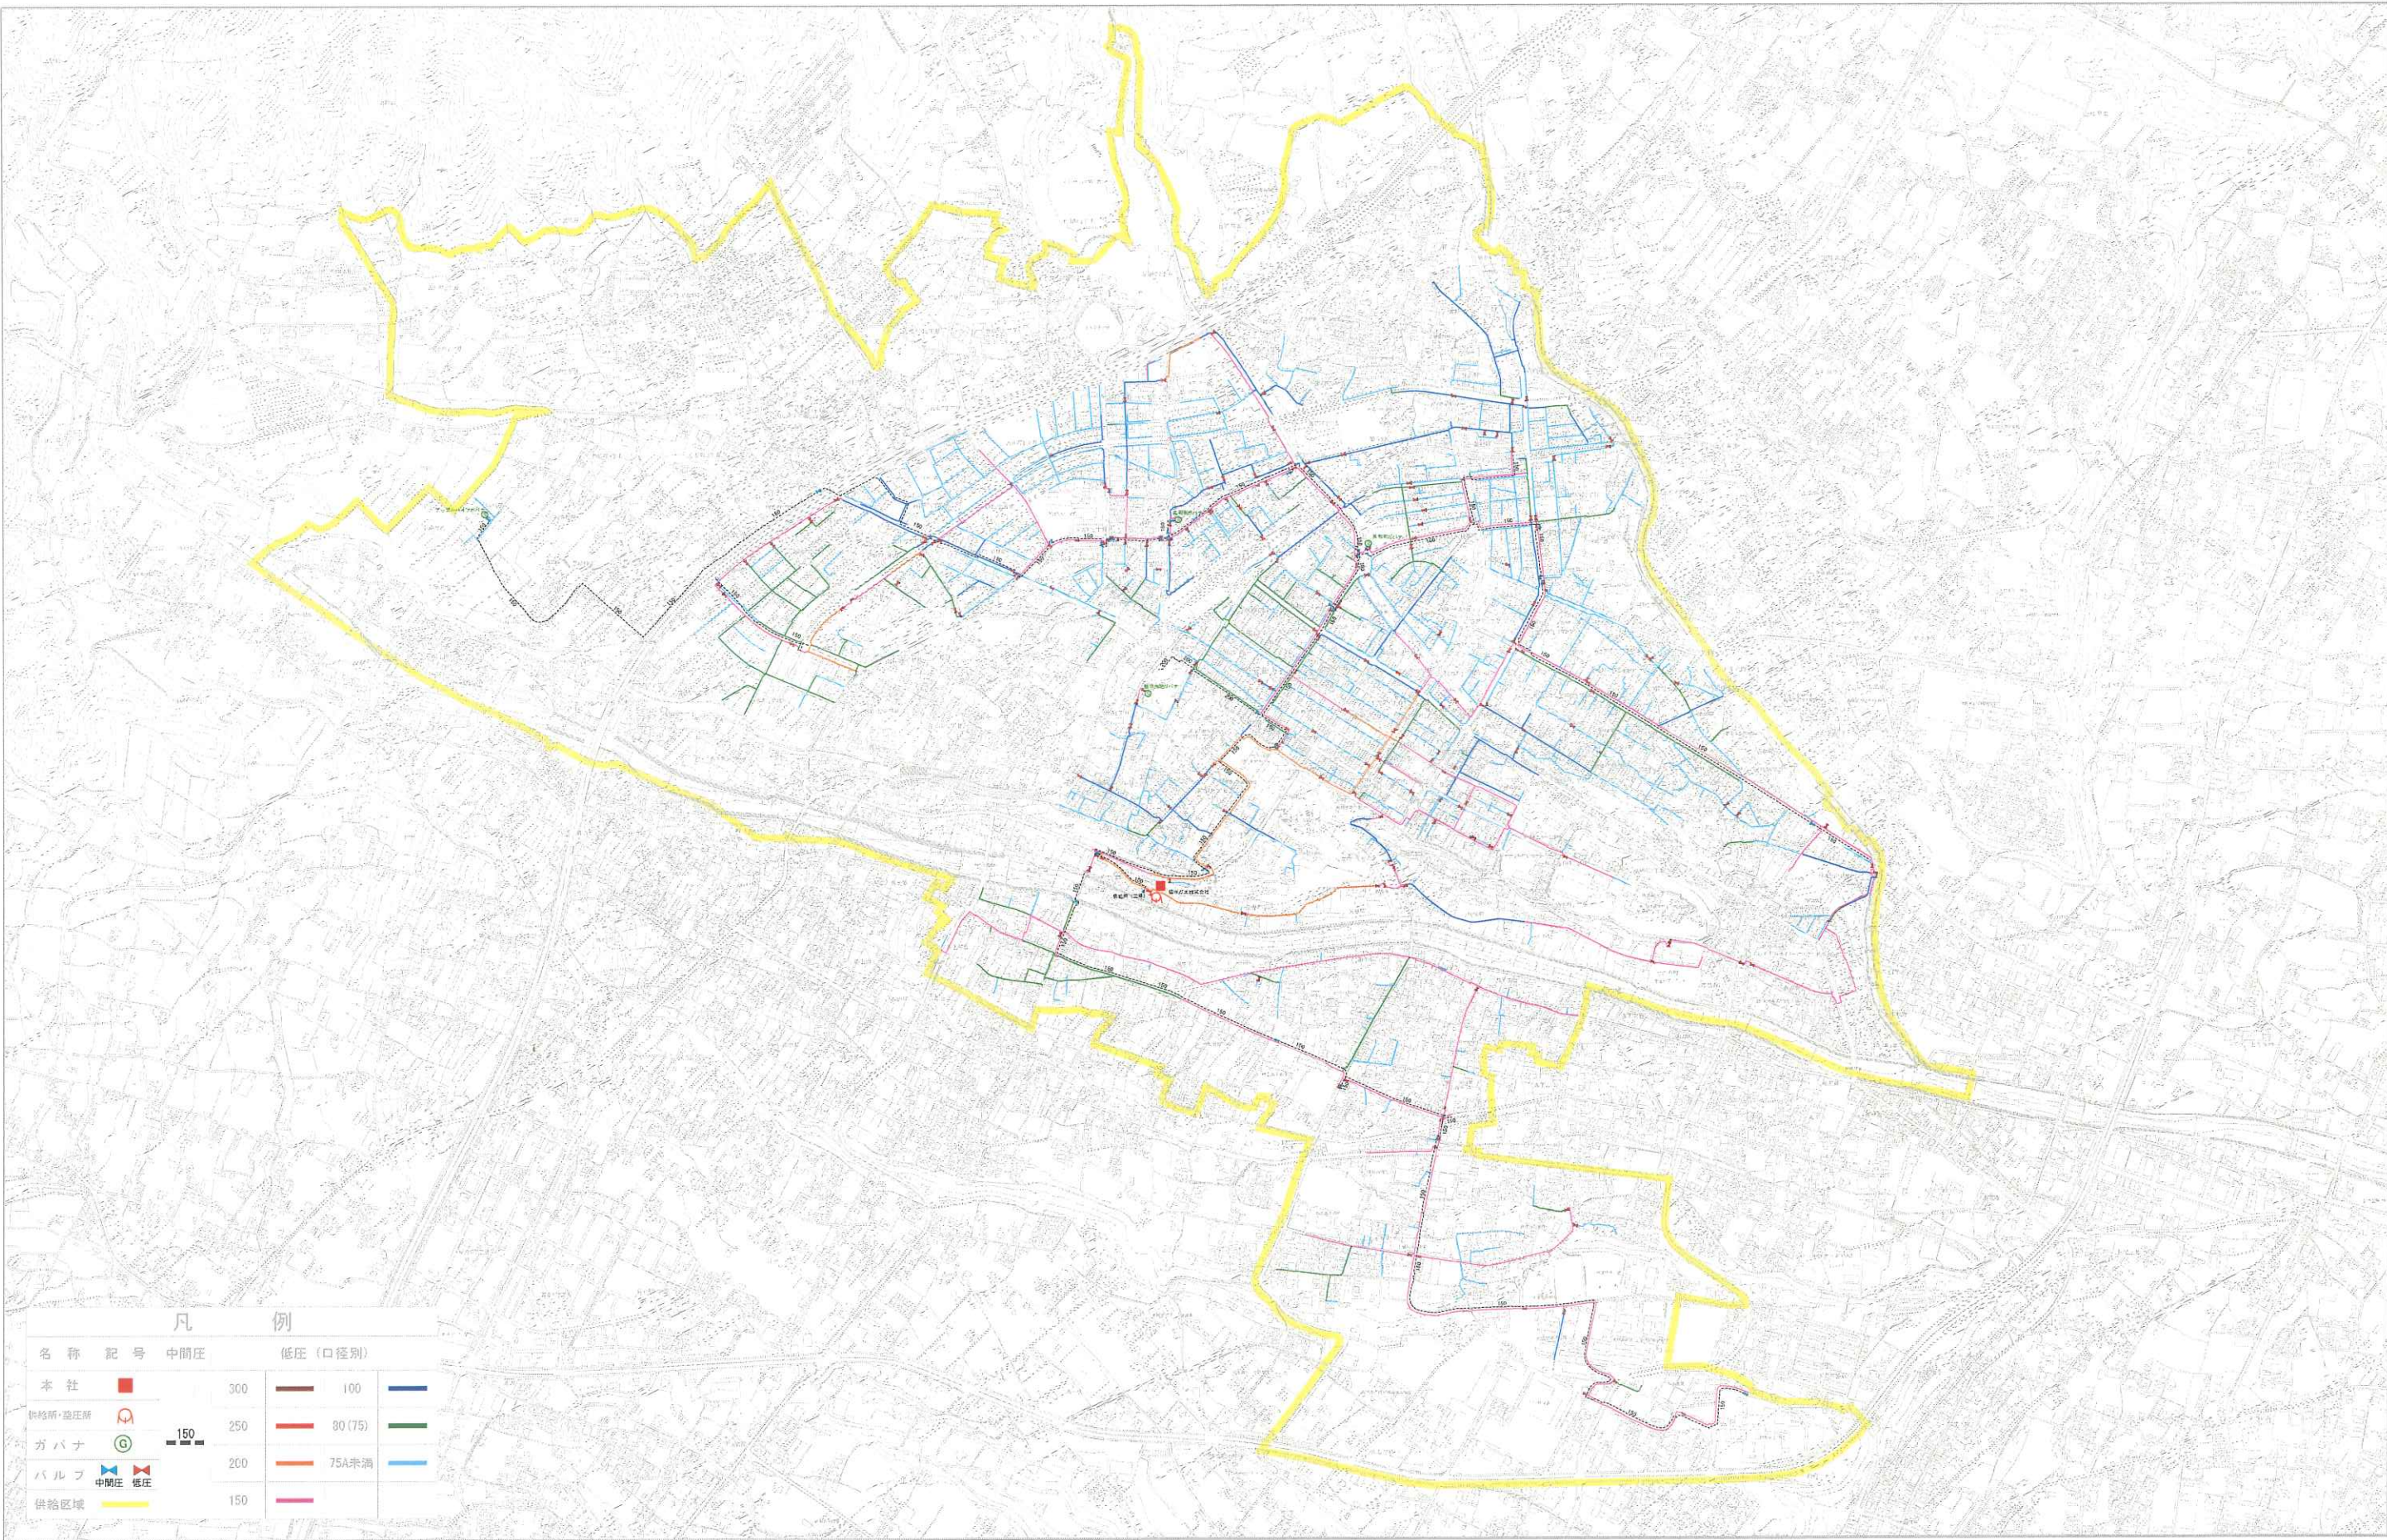

1 : 5500



東京技工株式会社 調整

信州ガス株式会社